


Ø TUBAGEM	_____	PEAD Ø 40	_____	PEAD Ø 40	_____	PEAD Ø 40	_____	CC / VD(zh) Ø 20	_____	_____	_____
SECÇÃO de CABOS/CONDUTORES	XZ1(ft,zh) 2X1,5	XZ1(ft,zh) 3G4	_____	XZ1(ft,zh) 3G4	_____	XZ1(ft,zh) 3G4	_____	XZ1(ft,zh) 3G1,5	_____	_____	_____
POTÊNCIA (kVA)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DESIGNAÇÃO	I.H. (2 CANAIS)	ILUMINAÇÃO EXTERIOR	_____	ILUMINAÇÃO EXTERIOR	_____	ILUMINAÇÃO EXTERIOR	_____	ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENTRADA	_____	RESERVA NÃO EQUIPADA	RESERVA NÃO EQUIPADA
CIRCUITO	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

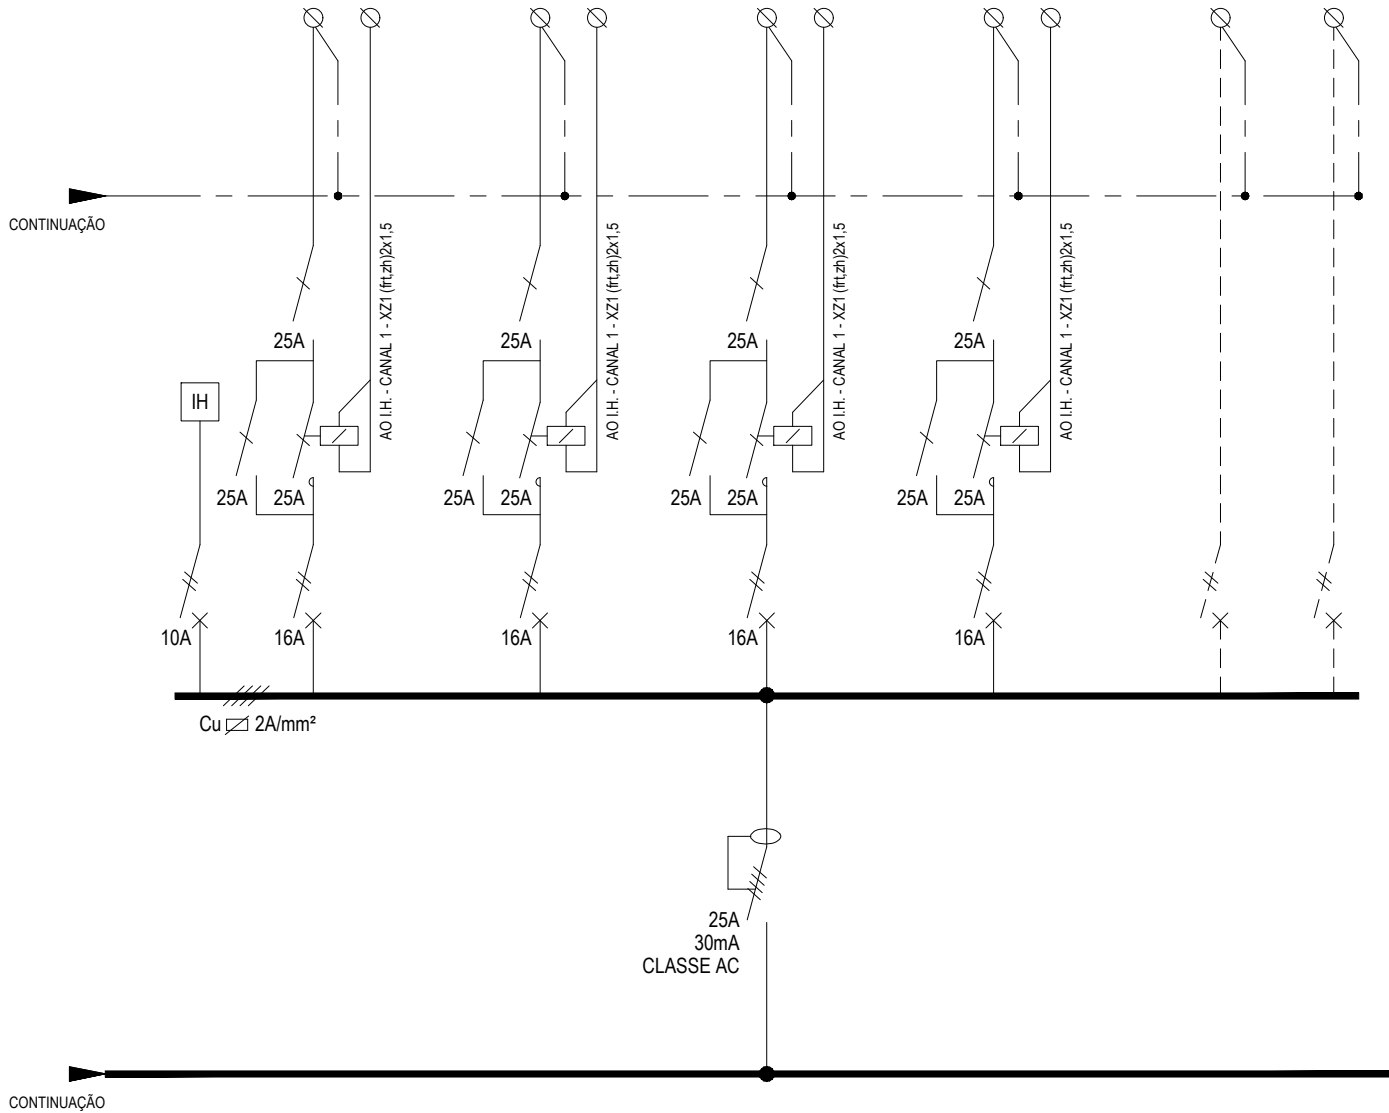

QE.PISC. - QUADRO de ENTRADA da PISCINA

NOTA:  
(1) - ESTES COMANDOS SERÃO INSTALADOS NO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO - QCI.P0, INSTALADO JUNTO da RECEPÇÃO

3	04.2021	REVISÃO GERAL - ALTERAÇÃO BAR	CG	JPO	JPO
2	03.2020	REVISÃO GERAL	CG	JPO	JPO
1	01.2020	PROJECTO DE EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES ARQUITECTURA	CG	JPO	JPO
0	07.2019	PROJECTO DE EXECUÇÃO	CG	JPO	JPO
eml./rev.	data	descrição	des.	proj.	verif.



REQUERENTE : CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES

LOCAL OBRA : RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES



PROJECTO : PISCINAS MUNICIPAIS

ESPECIALIDADE : PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

DESIGNAÇÃO : ESQUEMA UNIFILAR do QUADRO de ENTRADA da PISCINA